FEDERAL SIGNAL
Safety and Security Systems

MODELO 350

Montaje en panel resistente a la intemperie Modelo TR

2561906 SP Rev A3 0323

Garantía limitada: la garantía limitada de este producto se puede encontrar en www.fedsig.com/SSG-Warranty.

Mensajes para instaladores y usuarios ⚠ Un electricista autorizado debe instalar este producto según el código y se deben seguir todas las instrucciones de seguridad. De lo contrario, pueden producirse daños materiales, lesiones graves o incluso la muerte.

- Lea y comprenda las instrucciones antes de instalar o hacer funcionar el equipo.
- **PELIGRO DE DESCARGA ELÉCTRICA -** para evitar peligros de descarga eléctrica, no conecte los cables mientras se aplica corriente.
- La distribución óptima del sonido se verá seriamente reducida si hay objetos delante de la bocina. Asegúrese de que el frente de la bocina esté libre de obstrucciones.
- Todos los generadores de sonido de advertencia efectiva generan sonidos fuertes que pueden ocasionar, en ciertas situaciones, la pérdida permanente de la audición. Tome las precauciones apropiadas, tales como el uso de protección auditiva. El dispositivo debe ser instalado a una distancia suficiente de las personas que potencialmente puedan escucharlo para limitar su exposición y al mismo tiempo mantener su efectividad. La Norma sobre Ruidos del Código de Reglamentaciones Federales 1910.95 de la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional proporciona lineamientos que pueden usarse con respecto a los niveles permitidos de exposición al ruido.
- Después de la instalación, pruebe el sistema para asegurarse de que funcione correctamente.

Descripción: Este manual contiene diagramas para montar un panel resistente a la intemperie modelo TR en la bocina electromecánica modelo 350 Vibratone®.

Desembalaje del dispositivo: después de desembalar el dispositivo, examínelo para detectar daños y verifique las piezas. Si detecta que falta una pieza o parece estar dañada, no intente instalar el producto. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Federal Signal al +1 708-587-3587 o escriba a iordersup@fedsig.com.

Figura 1 Dimensiones del producto


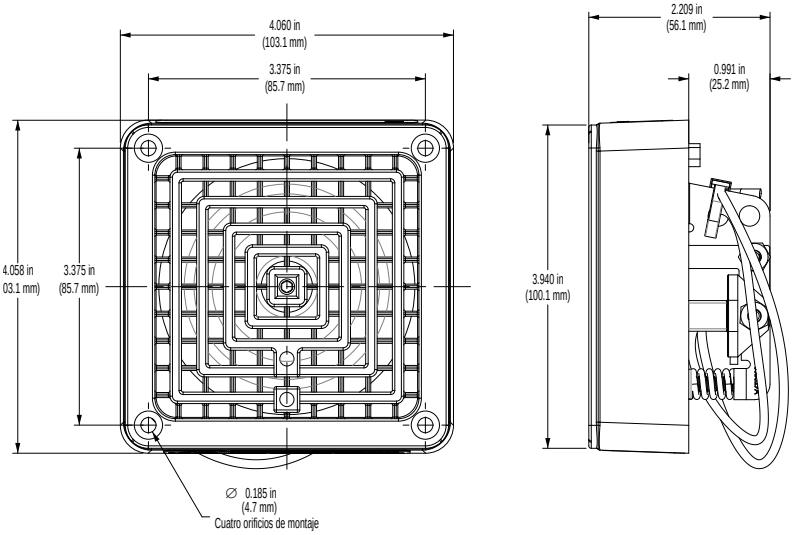


Figure 1 Recortes

Recortes primarios

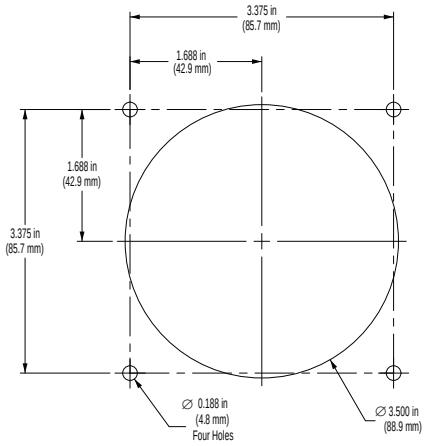

Recortes opcionales


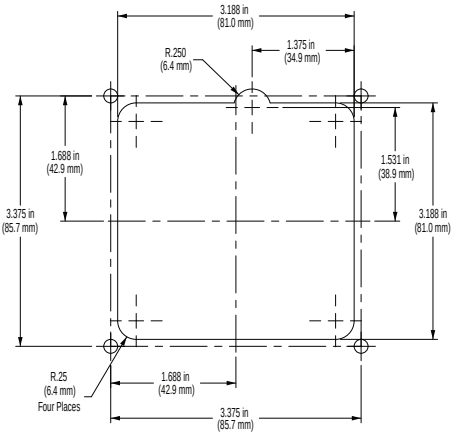


Figure 2 Vista en despiece ordenado

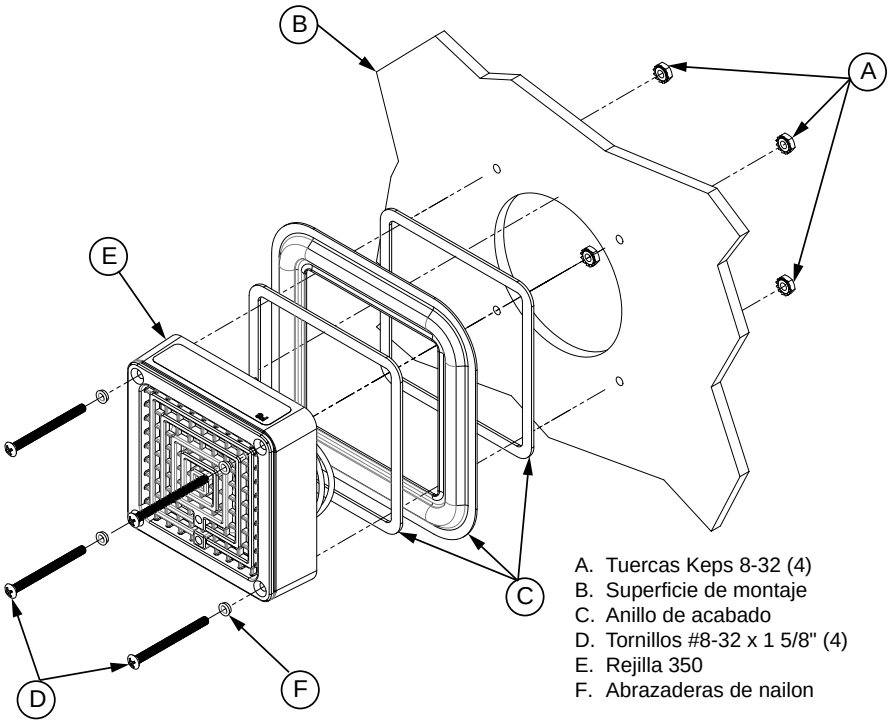

A. Tuercas Keps 8-32 (4)
B. Superficie de montaje
C. Anillo de acabado
D. Tornillos #8-32 x 1 5/8" (4)
E. Rejilla 350
F. Abrazaderas de nailon

Mantenimiento y servicio

Asistencia técnica: póngase en contacto con nuestro equipo de Soporte Técnico al +1 708-587-3587 o escriba a signalsupport@fedsig.com.

Servicio de reparación: se requiere una autorización de devolución. Comuníquese con su distribuidor autorizado o con el servicio de Atención al Cliente de Federal Signal. Los productos defectuosos bajo garantía se repararán o reemplazarán a criterio de Federal Signal.

Devoluciones de productos: las devoluciones requieren autorización de Federal Signal. Póngase en contacto con su distribuidor autorizado para obtener más información sobre nuestra política de devoluciones o para solicitar una devolución.

FEDERAL SIGNAL
Safety and Security Systems

2645 Federal Signal Drive, University Park, Illinois 60484

Additional translations available at signaling.fedsig.com
Traducciones adicionales disponibles en signaling.fedsig.com

SCAN ME

Atención al cliente 1-800-344-4634+1-708-534-4756, iordersup@fedsig.com
Soporte técnico 1-800-755-7621+1-708-587-3587, signalsupport@fedsig.com

signaling.fedsig.com